

HDPE 埋入式貯水槽體

一、材質說明：

槽體及出水口接頭均為聚乙烯(PE)製成，槽身及人孔蓋顏色須為黑色，出水口接頭與桶壁為機械PE熱融加工，桶壁結構桶壁結構分參層，外層為黑色聚乙烯結構，中層為發泡補強層，最內層為PE原色層。

名稱	檢驗項目	單位	規定標準	測試標準
陰井	比重	g/cm ³	>0.933	CNS 13333
	抗拉強度	Kgf/cm ²	>230	CNS 4396
	延伸率	%	>330	CNS 4396
	產品厚度	mm	>8	尺規



備註：上述規格 物性試驗部分則需有TAF 認證單位試驗報告。

二、規格

品名	容量	長度	寬度	高度	壁厚	接頭	備註
陰井	3000	1700	1700	1500	11	熱融	一體成型公差±5%

三、施工規範：

複沉槽部分須加設隔板及不織布層及清碎石層。鋪設厚度需大於15公分。
(依現場監造指示)

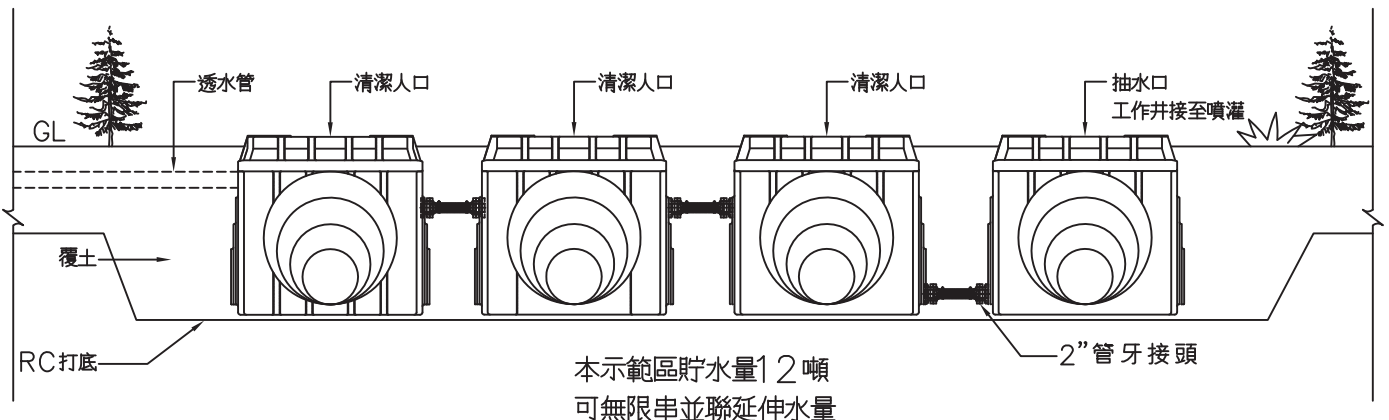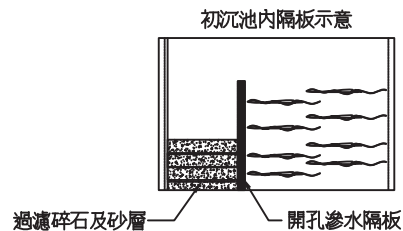

如圖面所示：

1. 出水口徑為2~4英寸之熱融接頭。
2. 安裝方式：安裝前地面須整平，並清除周邊礫石及尖銳物品。
3. 出水口開關凡而安裝完成後，下方需設支撐架。
4. 聚乙烯貯槽人口蓋為600內徑螺旋式接頭或法蘭。

四、送審要求：

承包商於開工後十四日內需檢送以下資料供業主及監造單位審查，審查通過後材料方能進場施作。

1. 型錄。
2. 樣品。
3. 相關證明文件(ISO 9001 認證)。
4. 相關檢測報告。
5. 供應廠商之相關公司資料。

五、完工要求：

本項工程完工承包廠商需檢附以下資料供業主及監造單位備查，方能辦理驗收及結算。

1. 出貨證明書正本。
2. 完工相片。

如需單價分析，歡迎聯繫本公司。